


Navrhovateľ: SEPS a.s.	
<b>Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany</b>	
Správa o hodnotení vplyvov na ŽP	
Vypracoval: ENVIRO-TATRY s.r.o.	máj 2012
<b>Technický výkres stožiaru 2x400 kV, typ DONAU (N-nosný)</b>	Príloha č. <b>6A</b>

SÚDOK  
2x400kV

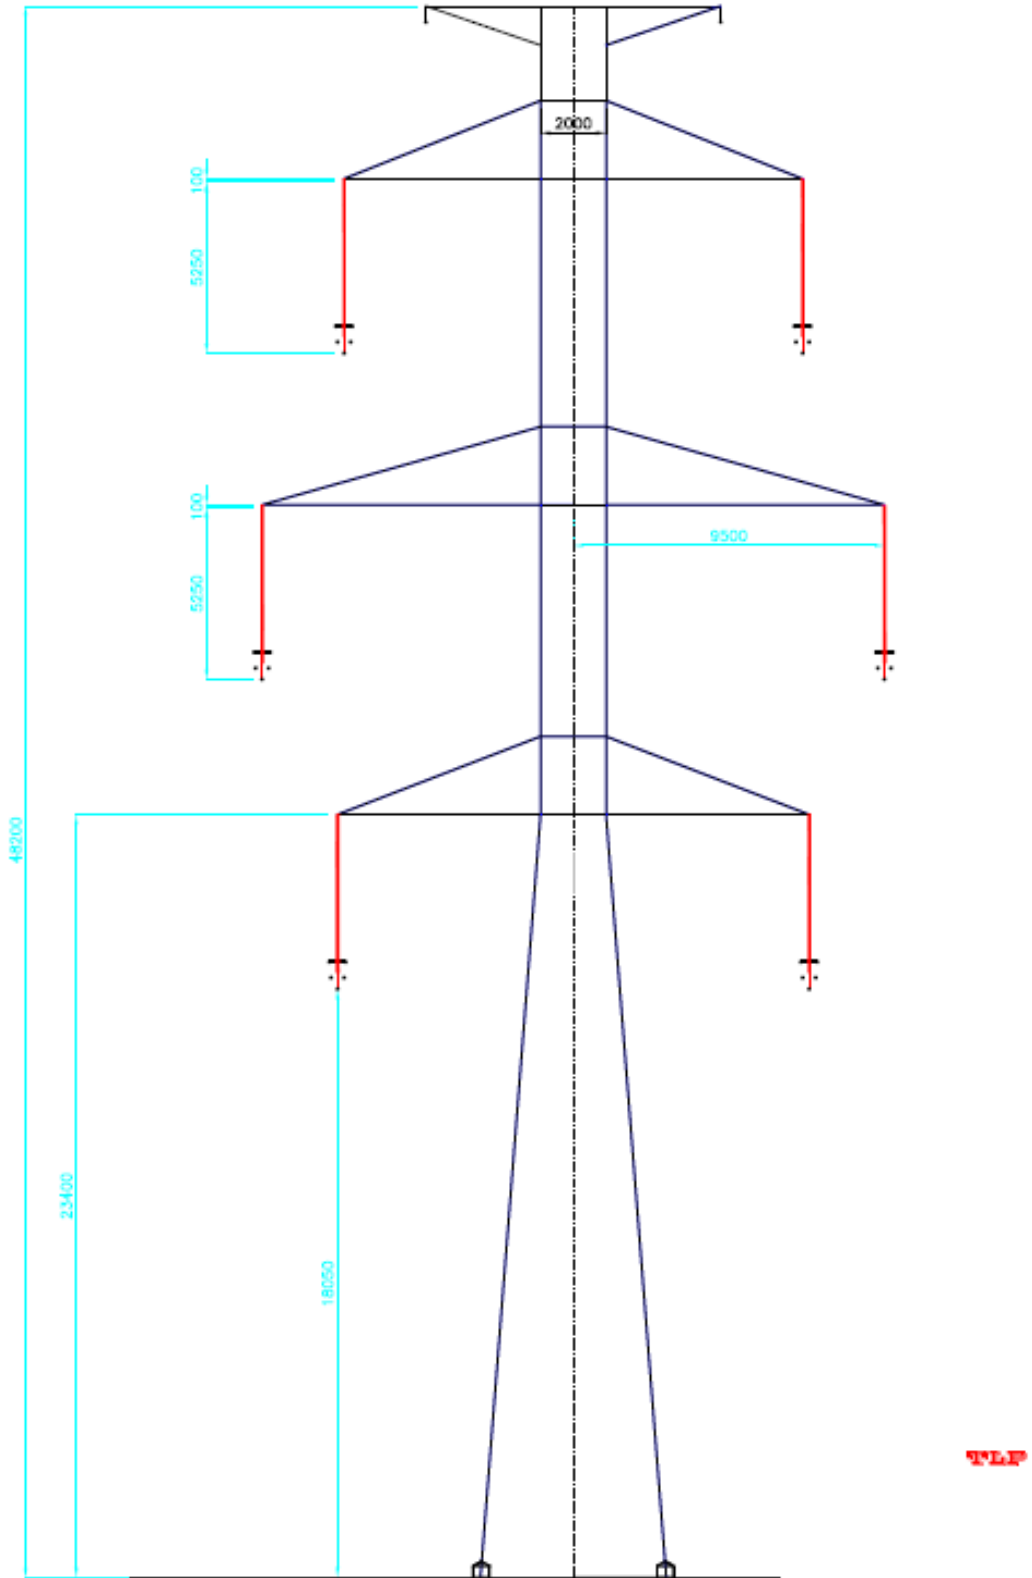

TLP

Navrhovateľ: SEPS a.s.	
<b>Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany</b>	
Správa o hodnotení vplyvov na ŽP	
Vypracoval: ENVIRO-TATRY s.r.o.	máj 2012
<b>Technický výkres stožiaru 2x400 kV, typ SÚDOK (N-nosný)</b>	Príloha č. <b>6B</b>