

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

Názov subjektu	eLogica s.r.o.
Ku kapitole, odseku	5.8 bod 3f
Znenie pripomienky	V texte je použitý pojem „viacročné výberové konanie“.
Odôvodnenie pripomienky	Asi malo byť viacdenné výberové konanie...
Vyjadrenie SEPS	Bude zapracované v texte: "... Kontraktu z viacdenného výberového konania pre celý prvý kalendárny ..."
Akceptácia	A

Názov subjektu	FORTISCHEM a. s.
Ku kapitole, odseku	3.5 odsek 7
Znenie pripomienky	Navrhujeme vypustenie spojky „/alebo“ a poslednej vety: „a písomne ich potvrdí najneskôr do 10. dňa každého mesiaca“
Odôvodnenie pripomienky	Zníženie administratívnej náročnosti. Máme za to, že je postačujúce nahlasovanie údajov cez účet v IS PPS a z emailu uvedeného v Zmluve o prístupe do PS a prenose elektriny.
Vyjadrenie SEPS	Bude upravené.
Akceptácia	A


Názov subjektu	
Ku kapitole, odseku	K celému dokumentu - prevádzkovému poriadku danému na verejnú konzultáciu
Znenie pripomienky	Je potrebné zosúladiť celý dokument (znenie prevádzkového poriadku, ktorý bol daný na verejnú konzultáciu) s ustanoveniami § 5a až 5f Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
Odôvodnenie pripomienky	Znenie prevádzkového poriadku, dané na verejnú konzultáciu, nezohľadňuje ustanovenia § 5a až 5f (pripojenie do sústavy) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
Vyjadrenie SEPS	Ustanovenia budú zosúladené.
Akceptácia	A

Názov subjektu	Slovenské elektrárne, a. s.
Ku kapitole, odseku	1. Str 75 (časť 5.1.1 bod 6)
Znenie pripomienky	Navrhujeme vypustiť slovo „denného“
Odôvodnenie pripomienky	Tvrdenie minimálne v prípade FCR nie je pravdivé
Vyjadrenie SEPS	Formulácia upravená nasledovne: PpS sú nakupované prostredníctvom výberového konania, ktoré je otvorené ponukám všetkých subjektov, ktoré majú pre dané zariadenie poskytujúce PpS platnú certifikáciu a spĺňajú zmluvné podmienky definované v Rámcovej zmluve.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	2. Str.77 (5.2.2.1 bod 2)
Znenie pripomienky	Koniec prvej vety v znení „v takom prípade je subjekt povinný podať PP RE“ navrhujeme zmeniť na „v takom prípade je subjekt povinný mať podanú PP RE na uvedené obdobie“
Odôvodnenie pripomienky	Pokiaľ už PP RE je podaná nemá zmysle požadovať jej podanie znova.
Vyjadrenie SEPS	Pripomienka sa týkala kapitoly 5.2.2.2, bodu 2. Súhlasíme s navrhovanou formuláciou. Pôvodné bolo navrhované pre prípad, že subjekt nemal vôbec podanú PP RE na toto obdobie navyše.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	3. Str.78 (5.2.2.2 bod 4)
Znenie pripomienky	Navrhujeme zmeniť text „V takom prípade sa cena RE rovná zadanej cene RE v obchodnej perióde“ na textáciu „V takom prípade sa ponuková cena RE rovná zadanej cene RE v obchodnej perióde“
Odôvodnenie pripomienky	Cena RE je vo vyhodnotení určená ako marginálna cena a nemusí sa rovnať cene poskytovateľa.
Vyjadrenie SEPS	Pripomienka sa týkala kapitoly 5.2.2.3, bodu 4. Bude zapracovaná.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	4. Str.78 (5.2.2.2 bod 5)
Znenie pripomienky	Koniec prvej vety v znení „v takom prípade je subjekt povinný podať PP RE“ navrhujeme zmeniť na „v takom prípade je subjekt povinný mať podanú PP RE na uvedené obdobie“
Odôvodnenie pripomienky	Pokiaľ už PP RE je podaná nemá zmysle požadovať jej podanie znova.
Vyjadrenie SEPS	Pripomienka sa týkala kapitoly 5.2.2.3, bodu 5. Bude zapracovaná.
Akceptácia	A

Ku kapitole, odseku	5. Str.83 (časť 5.4. bod 10 a)
Znenie pripomienky	Navrhujeme upresniť a zjednotiť znenie. Napríklad na „na obdobie minimálne do konca platnosti Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny pre ktoré má byť súhlas udelený.“
Odôvodnenie pripomienky	Požiadavka je nejednoznačná
Vyjadrenie SEPS	V dobe absolvovania postupu predbežného schválenia nemajú nové zariadenia rámcovú zmluvu s PPS. PDS by teda nevedeli na akú dobu majú vydať tento súhlas. Znenie formulácie na verejnú konzultáciu považujeme za dostatočné, nakoľko PDS nemali k jej úprave žiadne pripomienky.
Akceptácia	N
Ku kapitole, odseku	6. Str.87 (časť 5.6.1.3.)
Znenie pripomienky	Prosíme opraviť preklep „mFRRR3-“ na správne „mFRR3-“.
Odôvodnenie pripomienky	Oprava preklepu.
Vyjadrenie SEPS	Bude upravené.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	7. Str.101 (5.12.1 bod 3)
Znenie pripomienky	Ustanovenie o tom, že PPS sprístupňuje ocenenie RE podľa nášho názoru nie je pravdivé.
Odôvodnenie pripomienky	Od 1.7.2024 nevieme v IS DaE nájsť sprístupnené ocenenie RE. Toto, je v rozpore so znením Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny ako aj znením Prevádzkového poriadku.
Vyjadrenie SEPS	Vyhodnotenie platby za RE pre zariadenia poskytujúce RE je sprístupnené v IS DaE poskytovateľom RE len od 1.8.2024. Bude zabezpečené zverejnenie platieb za RE aj od 1.7.2024.
Akceptácia	N/A
Ku kapitole, odseku	8. Str. 102 (5.12.2.1)
Znenie pripomienky	Prosíme vysvetliť či sú ustanovenia prvých dvoch viet tohto bodu v súlade s novým oceňovaním RE (novým popisom AOF) v platnom od 5.8.2024 (20240805_PICASSO Public Algorithm description_v2.0.pdf). Ďalej v tomto bode podľa nás nie je dostatočne popísané ako je určená marginálna cena RE z aFRR. Navrhujeme zväziť upresnenie v tomto bode.
Odôvodnenie pripomienky	Požiadavka na vysvetlenie.
Vyjadrenie SEPS	Spôsob určenia internej ceny RE z aFRR je popísaný v uvedenej kapitole dostatočne. Určenie ceny RE z aFRR pre ocenenie odchýlky sústavy je uvedené v kapitole 5.12.2.1. Nový spôsob výpočtu CBMP na úrovni AOF nebude mať vplyv na metodiku interného oceňovania RE v SEPS. Rozdiel výpočtu CBMP spočíva v tom, že do výpočtu CBMP pre nepreťažené oblasti od 5.8.2024 vstupuje veličina LFC Controller Output (modrá čiara) spolu s veličinou Corrected aFRR demand (červená čiara), ktorá sa používala do 5.8.2024 (podľa obrázka nižšie). Corrected aFRR demand je skokovo meniaci sa hodnota každé 4 sekundy, a je premietnutá do korekčnej hodnoty PcorrCMO, ktorý je vstupom LFC regulátora. LFC

controller output je výstup LFC regulátora, ktorý je vzhľadom na PI charakteristiku vyhladený a oneskorený voči corrected aFRR demand. Prakticky to znamená, že od 5.8.2024 budú do výpočtu CBMP pre nepreťažené oblasti vstupovať aj informácie ohľadne reálne aktivovaných ponúk zo strany PPS. Týmto sa zabezpečí, že CBMP bude vypočítaná na základe reálne aktivovaných ponúk (na ktoré bol zo strany PPS zaslaný setpoint na aktiváciu) a namiesto bidov, ktoré boli označené na aktiváciu zo strany aFRR AOF.

Predpokladá sa, že sa novou metodikou odstránia skokové zmeny signálu Corrected aFRR demand, a že použitie LFC controller output bude produkovať nižšie CBMPup a vyššie CBMPdown.

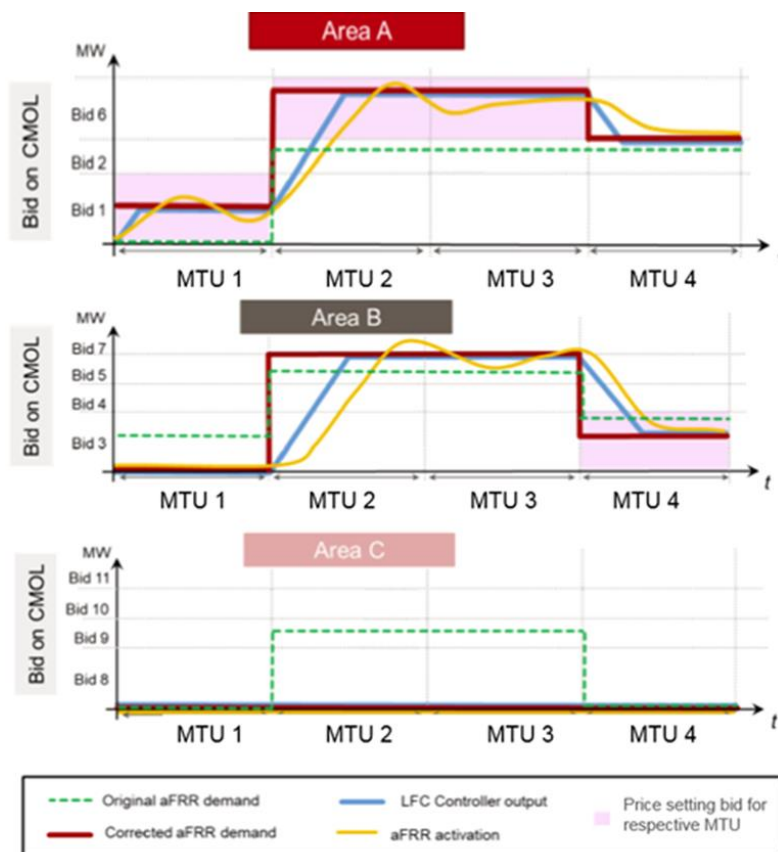

Akceptácia	vysvetlené
Ku kapitole, odseku	9. Str.108 (5.13 bod 15)
Znenie pripomienky	Navrhujeme vrátiť naspäť vymazaný text „TRV3MIN-, mFRR“
Odôvodnenie pripomienky	Nie je v súlade s ustanovením ods. 5.13. bodu 4 f na strane 106.
Vyjadrenie SEPS	Bude upravené.
Akceptácia	A